


gek. mit C11  
(HF-Teil, s. Bl. 61)

gek. mit h  
u. S 3  
(Gesamtver-  
siehe Bl.

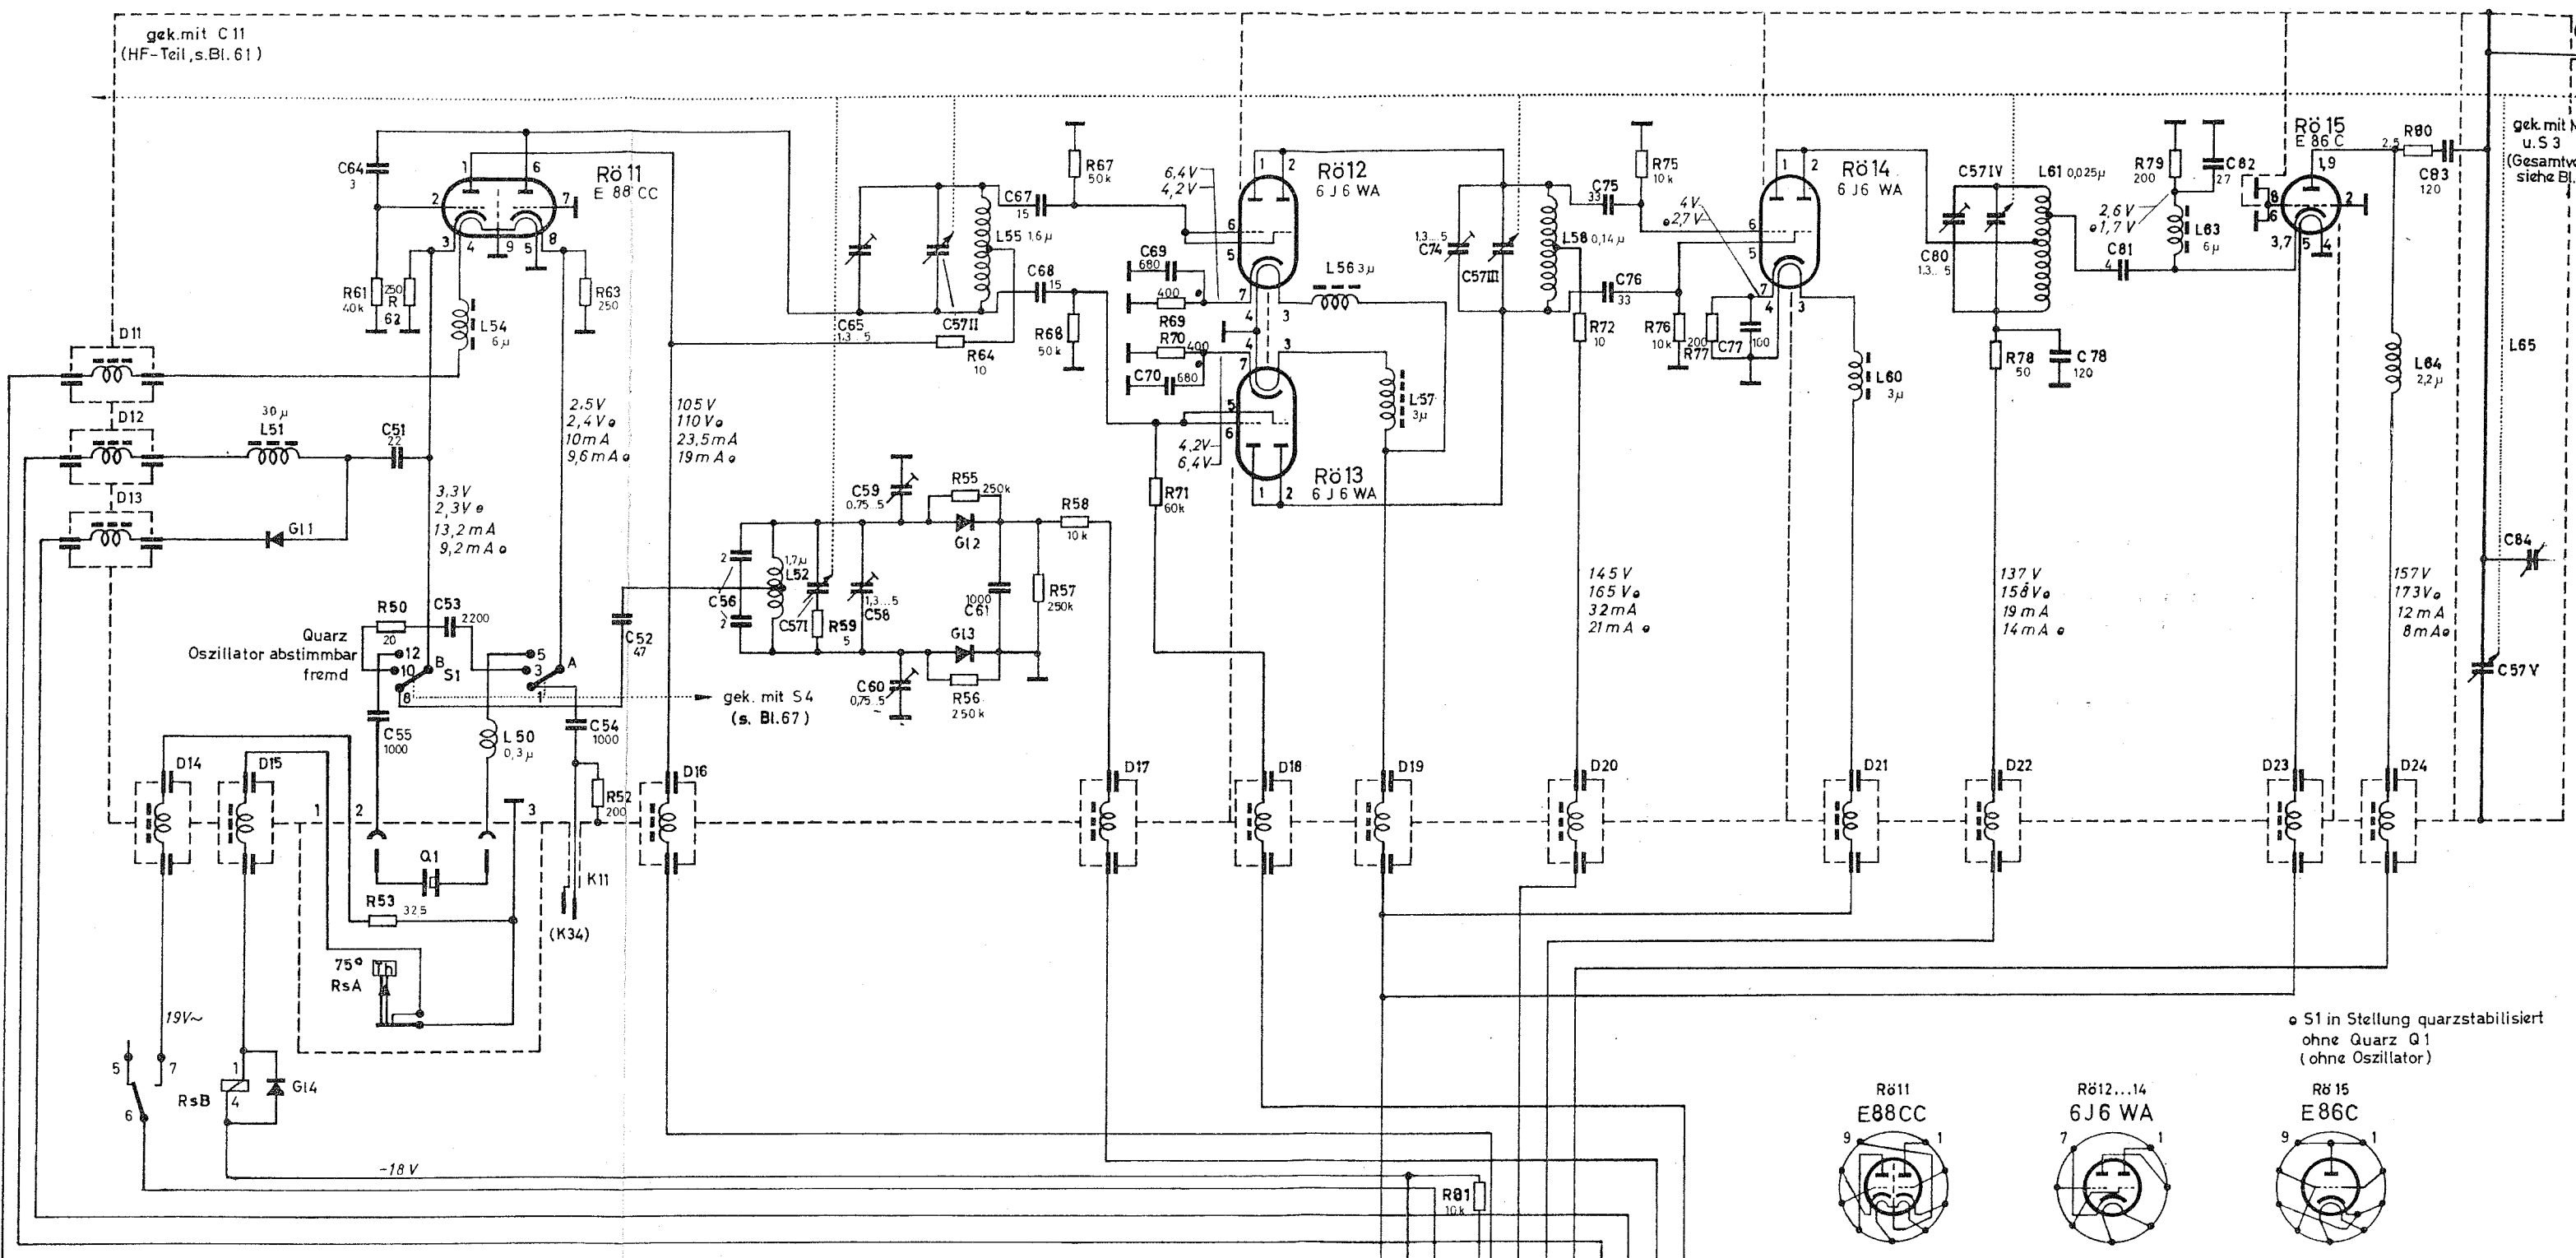

ÄZ „s“

Gleichspannungen gemessen mit  
RV,  $R_0 \geq 10 M\Omega$ , z. B. UR1

Die Eintragung der elektrischen Werte  
von Bauelementen ist unverbindlich  
Genauere Werte siehe Schalteilleiste

o S1 in Stellung quarzstabilisiert  
ohne Quarz Q1  
(ohne Oszillator)

